

LAN パラメータ設定

メニュー → 拡張設定 → PLC/IP 設定 → IP アドレス

MB2 コントローラの IP アドレスを変更できます（初期設定は、USB など確立された通信方法にて設定して下さい）
また、MB ID を付加することにより、複数の MB2 コントローラを ID にて管理することができます。




PLC/IP 設定

ボーレート: 115200
 デリミタ: 通常
 サムチェック: 通常
 エコーバック: 無し

データ長: 8Bit
 ストップ Bit: 1 Bit
 パリティ: non

IP設定
 IPアドレス

ファイル保存 ファイル読込 確定

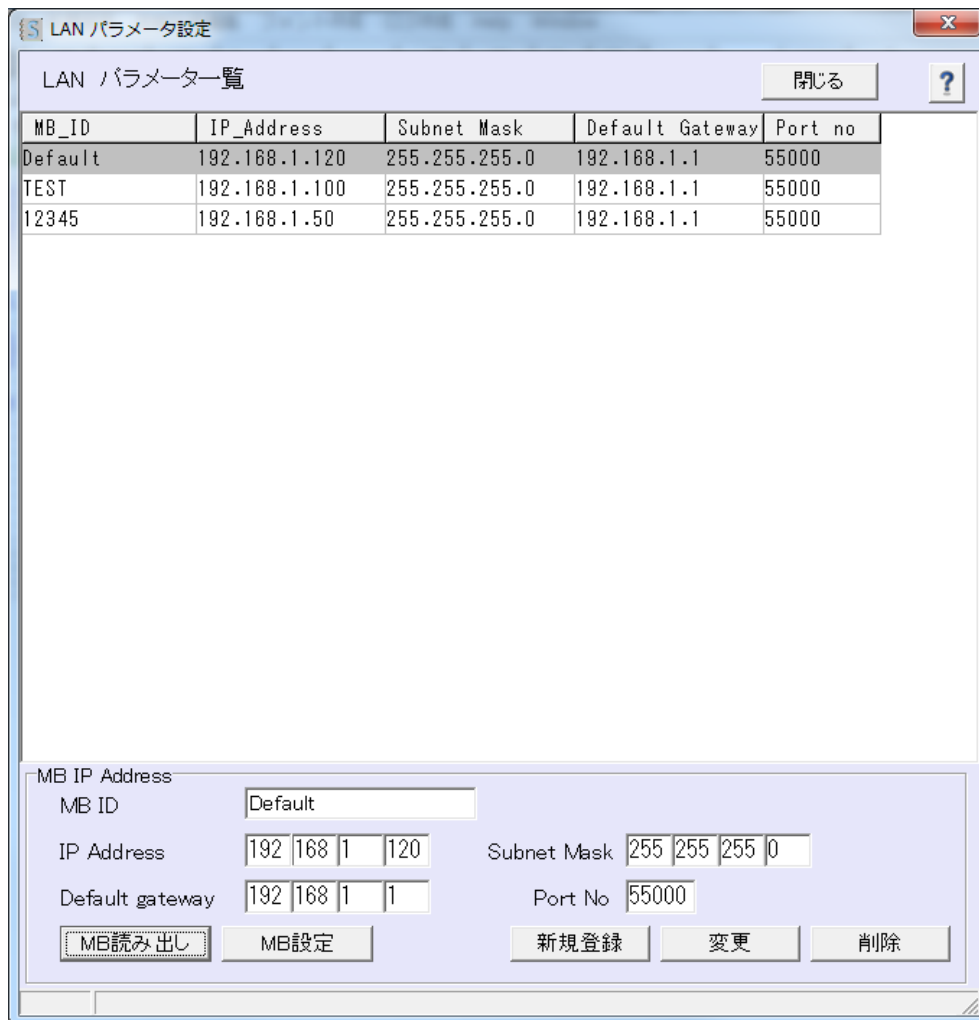

LAN パラメータ一覧

MB_ID	IP_Address	Subnet Mask	Default Gateway	Port no
Default	192.168.1.120	255.255.255.0	192.168.1.1	55000
TEST	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1	55000
12345	192.168.1.50	255.255.255.0	192.168.1.1	55000

MB IP Address

MB ID: Default

IP Address: 192 | 168 | 1 | 120 Subnet Mask: 255 | 255 | 255 | 0

Default gateway: 192 | 168 | 1 | 1 Port No: 55000

MB読み出し MB設定 新規登録 変更 削除

MB 読み出し	MB2 コントローラの設定を呼出します
MB 設定	MB2 コントローラに設定を書込みます
新規登録	入力した新規パラメータを登録します
変更	登録したパラメータを変更します
削除	登録したパラメータを削除します

---設定方法---

1. 新規登録する場合、MB ID から始まる全ての MB IP Address の情報を入力し、**新規登録** ボタンをクリックします *IP 設定についてはネットワーク管理者に確認して下さい
2. **MB 設定** ボタンをクリックして、MB2 コントローラに設定を転送します
3. MB2 コントローラから現在のデータを読み出す場合は、**MB 読み出し** ボタンをクリックします
4. 登録したパラメータを変更したい場合は、一覧表からパラメータをクリックにて選択し、変更したい項目を入力、**変更** ボタンをクリックし、**新規登録**、**MB 設定** の順にクリックします
5. 登録したパラメータを削除したい場合は、一覧からパラメータをクリックにて選択し、**削除** ボタンをクリックします
6. **閉じる** ボタンで PLC/IP 設定画面に戻り、**確定** ボタンをクリックします
7. メニュー → 設定 → 通信設定 画面で、LAN 設定のプルダウンから接続したい MB ID を選択、LAN にチェックを入れ、**確定** ボタンで接続します

